


展厅东立面

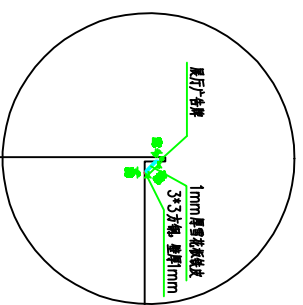

### 做法说明:

1、原屋面防水基层局部漏点单独加强处理后，按照规范要求整体铺设单层4mm（负10度）厚的**国标的**SBS改性沥青防水卷材，质保期5年；

2、施工面积：23\*1\*4+18=110㎡（其中18是局部漏点加强面积总和）

3、展厅广告牌与原结构衔接处用雪花板铁皮连接，接口上做400宽的防水带（卷材），31.5\*0.5=15.75㎡铁皮；31.5\*0.4=12.6㎡防水。